


## Filtry wstępne (prefiltry)

W celu wydłużenia żywotności filtrów właściwych klasy M5 lub F7 stosowanych w centralach wentylacyjnych istnieje możliwość zamontowania dodatkowego filtra wstępnego. Zadaniem filtra wstępnego jest zatrzymanie pyłów oraz cząstek o dużych rozmiarach. Dzięki temu do filtra właściwego trafiają jedynie małe cząstki, które nie powodują jego szybkiego zużycia. Filtry wstępne posiadają konstrukcję kasetową, co ułatwia ich wyjęcie w celu czyszczenia lub wymiany.

Filtr wstępny wykonany z włókniny o klasie filtracji G2 montowany jest do stalowej ramki przy pomocy elementu dociskowego. Włóknina filtracyjna jest elementem wymiennym.

W przypadku filtra wstępnego, którego materiałem filtracyjnym jest siatka nylonowa, nie ma potrzeby jego wymiany. Zastosowany materiał umożliwia jego wielokrotne czyszczenie.

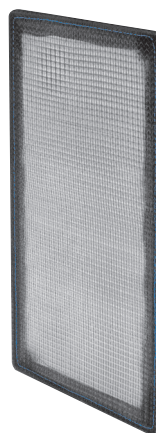

AUROS / AQUILLA



ZEPHYR

### KOMPATYBILNOŚĆ

Indeks	Klasa filtra	Przeznaczenie
VFWER415	Niesklasyfikowany	AUROS VER415
VFWER605	Niesklasyfikowany	AUROS VER605
VFWZH	G2	ZEPHYR VZH405 / VZH605
VFWAR	Niesklasyfikowany	AQUILA VARE175 / VAR305

### DANE TECHNICZNE

Klasa filtra	G2 (wg. EN 779:2002)	Niesklasyfikowany
Element filtracyjny	Włóknina	Siatka nylonowa